

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

F






E

D


C

B

A

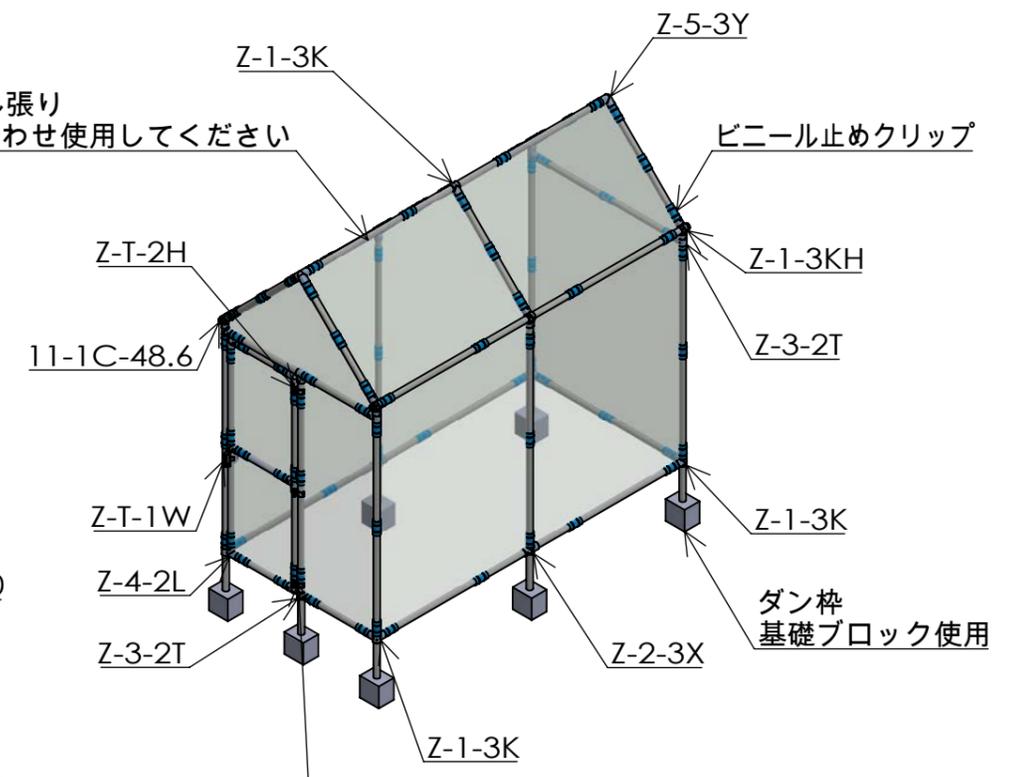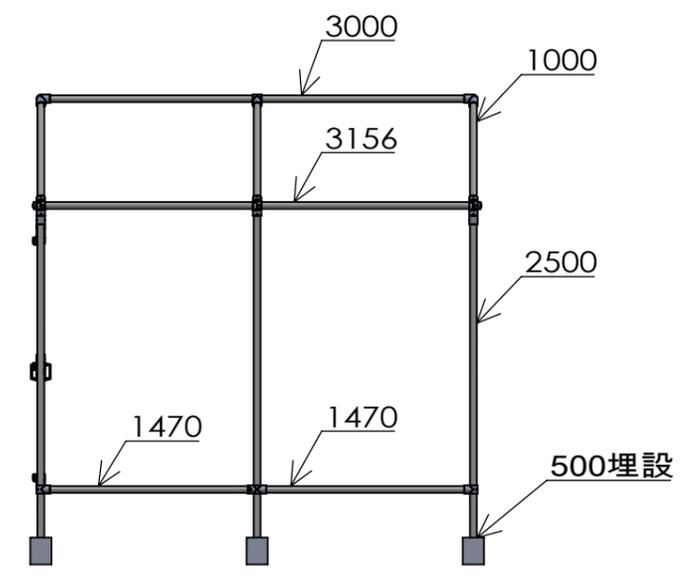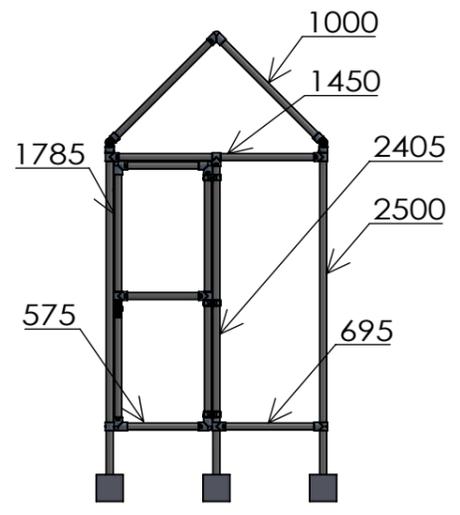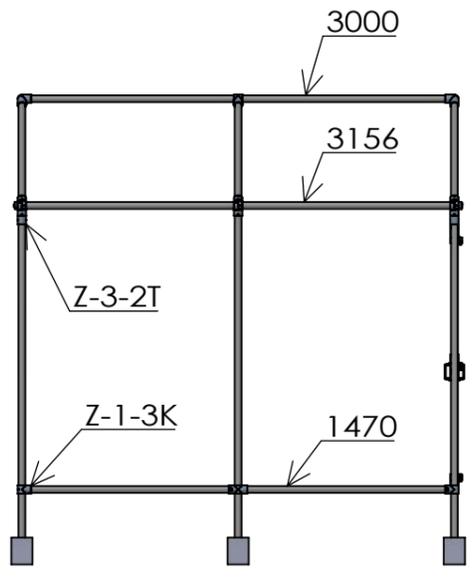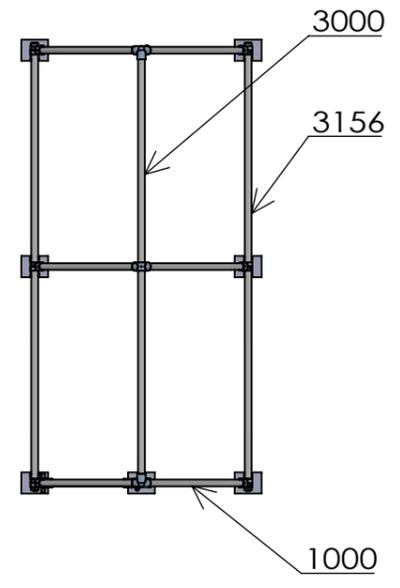

クリップの間隔取り付け位置は扉可動部・構造物の寸法を考慮して配置してください。(あくまで作図上一例の配置・数量)

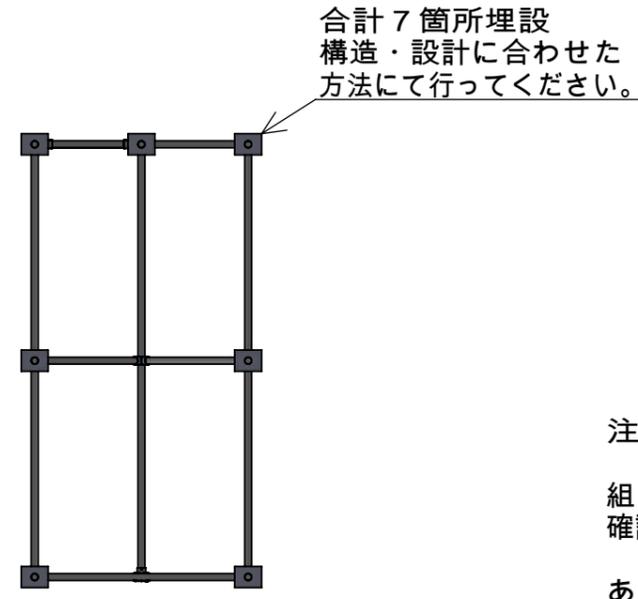

注意点

組み方により歪み等が発生する場合がございますので、確認を行いながら安全にご使用いただけるよう施工してください。
あくまで参考程度の寸法の為実際の使用用途に合わせてお客様の方で安全に考慮した設計施工を行ってください。

使用パイプ

1. 575×3
2. 695×1
3. 1000×6
4. 1450×3
5. 1470×4
6. 1785×2
7. 2405×1
8. 2500×6
9. 3000×1
10. 3156×2

使用金具

1. Z-1-3K×4
2. Z-1-3KH×6
3. Z-2-3X×2
4. Z-3-2T×9
5. Z-4-2L×4
6. Z-5-3Y×2
7. Z-T-1W×1
8. Z-T-2H×3
9. 11-1C-48.6×4
10. ダン枠×7
11. ビニール固定クリップ×適量

© 2024 joint-kogyo Inc.

画像の無断利用・無断転載禁止

作品名:

単管ミニ温室ハウス

株式会社ジョイント工業

スケール: 1:50

葉数 1 / 1

8

7

6

5

4

3

2

1